

AWR 2009
2.12.2010
AWR

P. P. Poturalski
P. P. Kowalczyk
[Signature]

10/R1/13225

Gdańsk

24-11-2010

Numer

Miejscowość

Data

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGII – OPERATOR SA

Oddział w Gdańsku

1. Przyłączany obiekt:

Nazwa: Obiekt pomocy radionawigacyjnej or kokoszeki

Adres (Nr działki): Gdańsk, ul. Stokłosy, działka numer 147 M. Gdańsk

2. Grupa przyłączeniowa:

V

3. Moc przyłączeniowa:

10 kW

(zwiększenie mocy o:

kW)

4. Miejsce przyłączenia:

Projektowane złącze kablowe zasilane z:

T-1435 LN STOKŁOSY (PGR), Obw.300, ASXSn4x50, lb=125A

Pole nr 1

5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski prądowe na listwie zaciskowej w złączu w kierunku instalacji odbiorcy;

6. Rodzaj przyłącza:

kablowe

7. Zakres prac niezbędnych do realizacji przyłączenia oraz wymagania w zakresie wyposażenia niezbędnego do współpracy z siecią:

7.1. Urządzenia WN i SN:

- nie dotyczy;

7.2. Stacja transformatorowa:

- nie dotyczy;

7.3. Urządzenia nn:

- Budowa przyłącza kablowego nn-0,4kV typu YAKXS 4x120 mm² od słupa linii napowietrznej ul. Stokłosy do projektowanego złącza kablowego z pomiarem zlokalizowanego przy granicy działki.

AWR - 881/13.12.2010
AW-2381/13.12.10

POŁSKA AGENCJA ZEGUŁGI POWIETRZNEJ
- 9. 12. 2010
Nr..... <i>AW</i> ...

AWSI 1080

AWR1-1058 3 GRU. 2010

2010 -12- 10

11. Dane znamionowe urządzeń, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urządzenia/instalacji/sieci	Napięcie znam. [kV]	Moc znam. [kW]	Prąd rozruchu [A]
------------------------------------	---------------------	----------------	-------------------

12. Inne ustalenia:

12.1. Dotyczy projektu budowlanego:

ENERGA opracuje projekty budowlane - wykonawcze linii kablowych (zgodnie z obowiązującymi w **ENERDZE** - **OPERATOR SA** standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania Oddziału w Gdańsku) i uzgodnić je z **ENERGA** - **OPERATOR SA** Oddział w Gdańsku, Rejon Dystrybucji - Dział Rozwoju i Dokumentacji;

12.2. Dotyczy współpracy ruchowej:

PODMIOT PRZYŁĄCZANY opracuje instrukcję ruchu i eksploatacji agregatu prądotwórczego i uzgodnić ją z Wydziałem Ruchu Oddziału w Gdańsku; przy opracowywaniu instrukcji uwzględnić wymagania zawarte w IRIESD **ENERGI-OPERATOR SA**;

12.3. Dotyczy umowy przyłączeniowej:

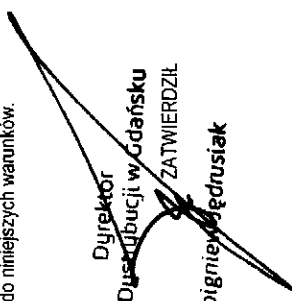
PODMIOT PRZYŁĄCZANY wybuduje **WLZ** od obiektu do złącza **ENERGI**.

12.4. Demontaże:

12.5. Inne wymagania:

13. Użytkowane urządzenia elektryczne powinny spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej
14. Przy realizacji niniejszych warunków przyłączenia należy uwzględnić wymagania określone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązującej na terenie działania **ENERGI** - **OPERATOR SA**
15. Standardy jakościowe energii elektrycznej określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93 poz. 623 z 2007 r.).
16. **ENERGA** - **OPERATOR SA** nie zapewnią bezprzenownej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Należy liczyć się z możliwością przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzenowną dostawę energii elektrycznej można zapewnić jedynie poprzez zainstalowanie własnego źródła energii (np. agregatu prądotwórczego, urządzenia UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunków jego instalacji z **ENERGA** - **OPERATOR SA** Oddział w Gdańsku.
17. Zawarcie umowy o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano-montażowych, na zasadach określonych w tej umowie. Projekt umowy o przyłączenie stanowi załącznik do niniejszych warunków.


Lipka Michał
OPRACOWAŁ
Tel. 058 347 34 72


Dyrektor
Rejon Dystrybucji w Gdańsku
ZATWIERDZIŁ
Zbigniew Gędrusiak

- Otrzymują:
1. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Warszawa ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa
 2. ZURD1 - Wydział Ultrzymania