


PRZYŁĄCZE DO WODOCIĄGU W ULICY PRZYTOCZNEJ
WG ODDZIELNEGO OPRACOWANIA

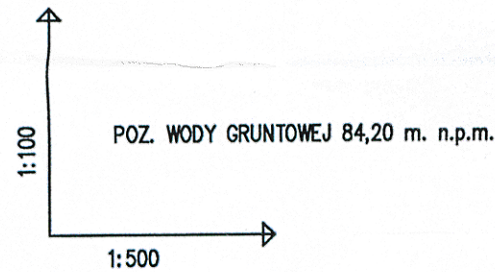

PROJ. RZĘDNA TERENU	98.65	98.52	98.38	98.05	98.04	97.87	97.79	97.80	97.84	97.87	97.92	97.95	97.98
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU	96.85	96.85	96.75	96.49	96.47	96.36	96.36	96.36	96.40	96.42	96.46	96.49	96.50
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU	1.80	1.67		1.56	1.57		1.44					1.46	1.48
SPADKI, DŁUGOŚCI	0	3.37	11.91m	11%		21.06m	4.5%					53.93m	
ŚREDNICA, MATERIAŁ	ø75x4,5 PE100 PN10 L=90.27m												
WSPÓŁRZĘDNA X	20832.24	20832.09		20820.19	20818.14		20800.91					20757.51	20757.10
WSPÓŁRZĘDNA Y	110910.92	110907.56		110908.07	110907.17		110899.59					110916.45	110913.86
ODLEGŁOŚCI	0.00	3.37	11.91	15.28	27.52	18.82	36.34	23.02	28.28			87.64	90.27
	SW W1		W2 W3			W4		W5		W6 B1	W3	B2	

UWAGA:

PRZY ZMIANIE KIERUNKU PROWADZENIA RUROCIĄGU,
POD ARMATURĄ I POD TRÓJNIKAMI NALEŻY
ZASTOSOWAĆ BLOKI OPOROWE.

Wielkopolski Urząd Wojewódzki
Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
Al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań

A	07.2012	Aktualizacja instalacji		
Rew.	Data	Opis zmian	Podpis Proj.	Podpis Spr.
PROCHEM Spółka Akcyjna Rok założenia firmy 1947 ul. Powązkowska 44c 01-797 Warszawa				
Inwestycja	Budowa TWR Poznań wraz z infrastrukturą techniczną – administracyjną			
Adres	Port Lotniczy – Poznań Ławica			
Obiekt	INSTALACJE ZEWNĘTRZNE WOD-KAN.			
Przedmiot PROFIL INSTALACJI ZEWNĘTRZNEJ WODOCIĄGOWEJ				
Opracował	mgr inż. M. Mucha	nd.	Specjalność	SANITARNA
Projektant	mgr inż. A. Niedzielska	MAZ/0336/PWOS/04	Nr projektu	110013
Gł. projektant	mgr inż. A. Niedzielska	MAZ/0336/PWOS/04	Faza	PB
Sprawdzający	mgr inż. A. Knetig	MAZ/0203/PWOS/10	Zespół	Z-4
Funkcja	Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	11.2011
			Data	Skala 1:100