
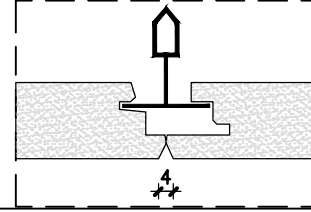
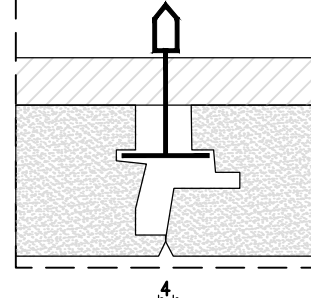
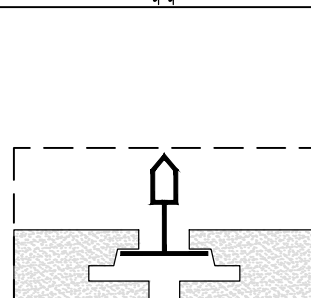
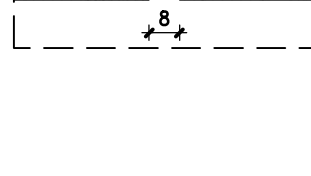
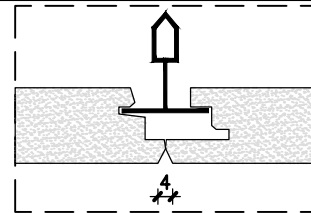
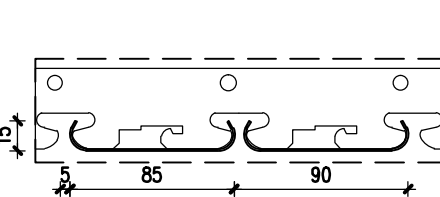


WYKAZ POMIESZCZEŃ									
NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. m ²	POSZCZ. m ²	SUFIT m ² (maks.)	NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. m ²	POSZCZ. m ²	SUFIT m ² (maks.)
1/01	PRZEDSIÓDEK	5,90	P=7	S=7 (100%)	1/24	KABINA WC	1,55	P=4	S=4 (100%)
1/02	HOL MĘSKI	27,15	P=7	S=7 (100%)	1/25	TOILETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4,80	P=4	S=4 (100%)
1/02a	KOMUNIKACJA	7,00	P=4	S=4 (100%)	1/26	WC - MĘSKI	4,45	P=4	S=4 (100%)
1/03	POM. OCHRONY I MONITORINGU	26,20	P=4	S=4 (100%)	1/27	PRZEDSIÓDEK - WC - MĘSKI	3,30	P=4	S=4 (100%)
1/04	MAG. BRONI	5,20	P=4	S=4 (100%)	1/28	POM. BIUROWE	17,70	P=3	S=4 (100%)
1/05	ZAPLECZE SOC. DLA PRAC. OCHRONY	15,40	P=4	S=4 (100%)	1/29	POM. BIUROWE	24,40	P=3	S=4 (100%)
1/06	ENR. I MECH. WARSZTAT TECH.	19,15	P=4	S=4 (100%)	1/30	HOL WINDOWY	8,55	P=7	S=4 (100%)
1/07	ENR. I MECH. MAGAZYN	18,90	P=4	S=4 (100%)	K-1	KLATKA SCHODOWA	17,45	P=4	-
1/08	GŁOŚNIA SALA TECHNICZNA	149,75	P=6	S=4 (100%)	K-2	KLATKA SCHODOWA	23,30	P=4	S=4-5 (100%)
1/09	RADIOKOM. POM. DZWIĘKOWY	46,00	P=6	S=4 (100%)	S-1	STACJA WINDOWY	5,30	-	-
1/10	UPS	33,80	P=4	-	S-2	STACJA	1,45	-	-
1/11	KOZIOŁOWNIA SN	15,60	P=5	-	S-3	STACJA	2,10	-	-
1/12	TRAFÓ	10,45	P=2	-	S-4	STACJA	0,25	-	-
1/13	TRAFÓ	10,50	P=2	-	S-5	STACJA	0,25	-	-
1/14	KOZIOŁOWNIA NN	31,50	P=5	-	S-6	STACJA	0,45	-	-
1/15	PRZEDSIÓDEK	9,45	P=4	S=7 (100%)	S-7	STACJA	0,50	-	-
1/16	KOMUNIKACJA	8,05	P=4	S=1 (200%)	S-8	STACJA	0,60	-	-
1/17	GARAŻ	47,80	P=1	-	S-9	STACJA	0,35	-	-
1/18	PRZEDSIÓDEK	5,30	P=4	S=4 (100%)	S-10	STACJA	1,45	-	-
1/19	POM. MAGAZYNOWE	12,10	P=4	-	S-11	STACJA	6,20	-	-
1/20	KOMUNIKACJA	35,65	P=4	S=4 (100%)	S-12	STACJA	1,95	-	-
1/21	UWYJALNIA MĘSKA	6,20	P=4	S=4 (100%)					
1/22	KABINA WC	1,75	P=4	S=4 (100%)					
1/23	UWYJALNIA DAMSKA	5,95	P=4	S=4 (100%)					
POW. NETTO (m ²)							684,10		

0.4	QUEST DORM1503ANM3.DMTC OK	
-----	----------------------------	--

S-2	SUFIT PODWIESZANY Z PŁYTY GK GRUBOŚĆ - 12,5 MM KOLOR NCS: S00500-4	
S-2	SUFIT PODWIESZANY KASETONOWY Z NIEWIDOCZNA KONSTRUKCJĄ NP. ECOPHON Ds PŁYTA W FORMATACH 2400 x 600; GRUBOŚĆ - 20 MM KOLOR NCS: S 00500-4; ODBIENIE ŚWIATŁA 65% OPORNOŚĆ NA WILGOC 95% PRZY TEMPERATURZE 30°C MAX OBŁĄŻENIE UŻYTKOWE - 50N MINIMALNA NOŚNOŚĆ - 160N IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA - $D_{n,w} = 24$ dB	
S-3	SUFIT PODWIESZANY KASETONOWY Z NIEWIDOCZNA KONSTRUKCJĄ NP. ECOPHON Master Ds / alpha Aku FT PŁYTA W FORMATACH 600 x 600 GRUBOŚĆ - 40 MM + 1 WARSZTWA PŁYTKI GK 12,5 MM KOLOR NCS: S 7000-0; ODBIENIE ŚWIATŁA 3-4% OPORNOŚĆ NA WILGOC 95% PRZY TEMPERATURZE 30°C MAX OBŁĄŻENIE UŻYTKOWE - 40N MINIMALNA NOŚNOŚĆ - 160N IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA - $D_{n,w} = 40$ dB	
S-4	SUFIT PODWIESZANY KASETONOWY Z CZĘŚCOWO NIEWIDOCZNĄ KONSTRUKCJĄ TZW. "PŁYWAJĄCĄ". NP. ECOPHON Dg PŁYTA W FORMATACH 600 x 600 GRUBOŚĆ - 20 MM KOLOR NCS: S00500-4; ODBIENIE ŚWIATŁA 85% OPORNOŚĆ NA WILGOC 95% PRZY TEMPERATURZE 30°C MAX OBŁĄŻENIE UŻYTKOWE - 50N MINIMALNA NOŚNOŚĆ - 160N	
S-5	SUFIT PODWIESZANY KASETONOWY Z CZĘŚCOWO NIEWIDOCZNĄ KONSTRUKCJĄ KONSTRUKCJĄ TZW. "PŁYWAJĄCĄ". NP. ECOPHON Dg PŁYTA W FORMATACH 1200 x 600 GRUBOŚĆ - 20 MM KOLOR NCS: S00500-4; ODBIENIE ŚWIATŁA 85% OPORNOŚĆ NA WILGOC 95% PRZY TEMPERATURZE 30°C MAX OBŁĄŻENIE UŻYTKOWE - 50N MINIMALNA NOŚNOŚĆ - 160N	
S-6	SUFIT PODWIESZANY KASETONOWY Z NIEWIDOCZNĄ KONSTRUKCJĄ. NP. ECOPHON Ds PŁYTA W FORMATACH 600 x 600; GRUBOŚĆ - 20 MM KOLOR NCS: S 00500-4; ODBIENIE ŚWIATŁA 65% OPORNOŚĆ NA WILGOC 95% PRZY TEMPERATURZE 30°C MAX OBŁĄŻENIE UŻYTKOWE - 50N MINIMALNA NOŚNOŚĆ - 160N IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA - $D_{n,w} = 24$ dB	
S-7	SUFIT LISTWOWY ALUMINIOWY NP. BARNA SYSTEM P90A SZEROKOŚĆ LISTWY - 85 MM ROZSTAW LISTEW (W OŚCIACH) - 90 MM PRZERWA MIĘDZY LISTWAMI - 5 MM	

1. WYMIARY POZIOME NA RYSUNKU SĄ MIERZONE W MILIMETRACH , RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE W METRACH .
2. SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE WEDŁUG PROJEKTÓW WARSZTATOWYCH DOSTAWCÓW SYSTEMÓW
3. WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY BYĆ SPRAWDZONE NA MIEJSCU BUDOWY PRZEZ DOSTAWCĘ

Technical drawing showing a cross-section of a lighting fixture assembly. The drawing includes dimensions for the mounting plate (PŁYTA GK), the mounting bracket (WIESZAK), and the lighting fixture (OPRAWA OŚWIETLIENIOWA). Key dimensions include 300, 110, 200, 90, 150, and 150. The mounting bracket is shown with a height of $H_s = +3.45$ and the lighting fixture with a height of $H_s = +3.30$.

New Data		Opis zmian		Podpis Proj.		Podpis Spr.	
PROCHEM Spółka Akcyjna Rok założenia firmy 1947 ul. Powązkowska 44c 01-797 Warszawa							
Inwestycja							
Budowa TWR Poznań wraz z infrastrukturą techniczną – administracyjną Port Lotniczy – Poznań Ławica							
Adres							
Budynek Wieży Kontroli Ruchu Lotniczego – Ob. nr 1							
Objekt							
SUITY PODWIESZANE – RZUT PARTERU							
Przedmiot		Specjalność					
Opracował		inż. arch. D. Gnaj		nd.		ARCHITEKTURA	
Projektant		mgr inż. arch. M. Kraszewski		WA/072/04		Nr projektu 110013 Faza PW Zespół Z-1	
Gł. projektant		mgr inż. arch. M. Kraszewski		WA/072/04		Nr rysunku 1-A-201 Rewizja 0	
Sprawdzący		mgr inż. arch. E. Dobiecki		St-40/81			
Funkcja		Tytuł, imię i nazwisko		Nr uprawnień		Podpis	
						Data 04.2012 Skala 1:100	