
WYKAZ DRZWI

SYMBOL DRZWI	NAZWA POMIESZCZENIA	DRZWI: LEWE / PRAWE (GŁÓWNE SKRZYDŁO)	DRZWI: SZEROKOŚĆ–światło przejścia	DRZWI: WYSOKOŚĆ–światło przejścia	DRZWI: SZEROKOŚĆ OTWORU W ŚCIANIE	DRZWI: WYSOKOŚĆ OTWORU W ŚCIANIE	DRZWI: MATERIAŁ – SKRZYDŁO	DRZWI: WYKOŃCZENIE	OŚCIEŻNICA: TYP OŚCIEŻNICY	OŚCIEŻNICA: MATERIAŁ	OŚCIEŻNICA: WYKOŃCZENIE	DETAL: SZKLENIE–SZKŁO BEZPIECZNE	DETAL: ŻALUZJE	OKUCIA: ZAMKI STALOWE–MIN. LICZBA NA SKRZYDŁO	OKUCIA: ZAMEK BĘBENKOWY	OKUCIA: ZAMEK Z KLAMKĄ	OKUCIA: ZAMEK ANTYPANICZNY	OKUCIA: SAMOZAMYKACZ	OKUCIA: BLOKADA SKRZYDŁA	OKUCIA: OGRANICZNIK	OKUCIA: NAŚWIETLE	RÓŻNE: PRÓG	RÓŻNE: MECHANIZM KOLEJNOŚCI ZAMYKANIA	RÓŻNE: KONTROLA DOSTĘPU	RÓŻNE: KONTAKTRONOWY CZUJNIK OTWARCIA	PARAMETRY: LISTWA USZCZELNIAJĄCA	PARAMETRY: ODPORNOŚĆ OGNIOWA	PARAMETRY: IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA	UWAGI
DRZWI ALUMINIOWE Z PROFILI ZAMKNIĘTYCH TERMOIZOLOWANYCH																												
DZA1	1/01		2000	2100	2300	3300	ALUMINIOWE ZBROJONE STALĄ	MALOWANIE PROSZKOWE RAL 9006	1	ALUMINIOWE ZBROJONE STALĄ	MALOWANIE PROSZKOWE RAL 9006	●	–	2	–	–	●	●	●	●	●	T–1	●	–		●	–	42dB	
DZA2	1/15	P	1250	2100	1500	2200	ALUMINIOWE ZBROJONE STALĄ	MALOWANIE PROSZKOWE RAL 9006	1	ALUMINIOWE ZBROJONE STALĄ	MALOWANIE PROSZKOWE RAL 9006	●	–	2	–	–	●	●	●	●	–	T–1	●	●	●	●	–	42dB	
DRZWI STALOWE ZEWNĘTRZNE OCIEPLONE																												
DZS1	1/13 TRAFOSTACJA	L	1400	2550	1500	2600	STALOWE	MALOWANIE PROSZKOWE RAL 9006	2	STALOWE	MALOWANIE PROSZKOWE RAL 9006	–	●	3	●	–	–	●	●	●	–	T–1	–	–	●	●	–		
DZS2	1/12 TRAFOSTACJA	P	1400	2550	1500	2600	STALOWE	MALOWANIE PROSZKOWE RAL 9006	2	STALOWE	MALOWANIE PROSZKOWE RAL 9006	–	●	3	●	–	–	●	●	●	–	T–1	–	–	●	●	–		
DZS3	1/14	L	1200	2550	1300	2600	STALOWE	MALOWANIE PROSZKOWE RAL 9006	2	STALOWE	MALOWANIE PROSZKOWE RAL 9006	–	–	3	●	–	–	●	●	●	–	T–1	–	–	●	●	–	32dB	
DZS4	1/11	P	1200	2550	1300	2600	STALOWE	MALOWANIE PROSZKOWE RAL 9006	2	STALOWE	MALOWANIE PROSZKOWE RAL 9006	–	–	3	●	–	–	●	●	●	–	T–1	–	–	●	●	–	32dB	
DZS5	1/08 2–SKRZ.		2400	2400	2500	2450	STALOWE	MALOWANIE PROSZKOWE RAL 9006	2	STALOWE	MALOWANIE PROSZKOWE RAL 9006	–	–	3	●	–	–	●	●	●	–	T–1	–	–	●	●	–	32dB	
DZS6	6/12 POZIOM WYPOCZYNKOWY, NA POMOST TECHN.	L	900	2000	1000	2100	STALOWE	MALOWANIE PROSZKOWE RAL 9006	2	STALOWE	MALOWANIE PROSZKOWE RAL 9006	–	–	2	●	–	–	●	–	●	–	T–1	–	–	●	●	–	32dB	
BRAMY GARAŻOWE SEGMENTOWE OCIEPLONE																												
B1	1/17	–			3000	2200	STALOWE	MALOWANIE PROSZKOWE RAL 9006	–	STALOWE	MALOWANIE PROSZKOWE RAL 9006	–	–		–	–	–	–	–	–		–		●	–	–	–		
B2	1/17	–			3000	2200	STALOWE	MALOWANIE PROSZKOWE RAL 9006	–	STALOWE	MALOWANIE PROSZKOWE RAL 9006	–	–		–	–	–	–	–	–		–		●	–	–	–		



LEGENDA:

L – LEWE
P – PRAWE

TYPY OŚCIEŻNIC:
1 – PROFILOWA
2 – NAROŻNA
3 – OBEJMUJĄCA REGULOWANA

WYPOSAŻENIE DRZWI OBJĘTYCH KONTROLĄ DOSTĘPU:

1. KONTAKTRONOWE CZUJNIKI OTWARCIATYPU nc MONTOWANE NA KAŻDYM SKRZYDLE, DOBRANE ODPOWIEDNIO DO MATERIAŁU Z JAKIEGO WYKONANE SĄ DRZWI. ODLEGŁOŚĆ ZAMKNIĘCIA: 15–25mm. ZAPAS PRZEWODU MIN. 2m NAD POZIOM SUFITU PODWIESZANEGO.


2. ELEKTROZACZEPY:
– TYPU NO (BEZ ZASILANIA OTWARTY),
– ZASILANIE 12VDC
– POBÓR PRĄDU MAX. 230mA
– ZAPAS PRZEWODU MIN. 2m NAD POZIOM SUFITU PODWIESZANEGO
– ELEKTROZACZEPY MONTOWANE NA DRZWIACH EWAKUACYJNYCH POWINNY CHARAKTERYZOWAC SIĘ DODATKOWO DUŻĄ PEWNOŚCIĄ OTWARCIA PO ZANIKU ZASILANIA PRZY PODDANIU DRZWI NACISKOWI DO 3000N JESZCZE PRZED ZANIKIEM PRĄDU. W DRZWIACH P.POŻ. ELEKTROZACZEP NALEŻY MONTOWAĆ JAKO DODATKOWY A NIE NA GŁÓWNYM ZAMKU P.POŻ.)

KONTAKTRONOWE CZUJNIKI OTWARCIA TYPU:


ISP–MCB3–FP110, MONTAŻ POWIERZCHNIOWY, TAMPER (BOSCH) LUB ISP–MCS3–FP110 MONTAŻ WPUSZCZANY, TAMPER (BOSCH). w PRZYPADKU MONTAŻU NA DRZWIACH STALOWYCH NALEŻY ZASTOSOWAĆ ODPOWIEDNIA ADAPTERY (EG2).

UWAGI:

1. WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE PRZED ZAMÓWIENIEM ELEMENTÓW.
2. WYMIAROWANIE NA SCHEMATACH PODANO W ŚWIETLE OTWORU W MU
3. ŚWIATŁO PRZEJŚCIA W DRZWIACH EWAKUACYJNYCH min. 900mm.
4. SZKLENIE SZKŁEM BEZPIECZNYM PRZEŹROCZYSTYM BEZBARWNYM.
5. DOPUSZCZALNE INNE ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE O TYCH SAMYCH PARAMETRACH.

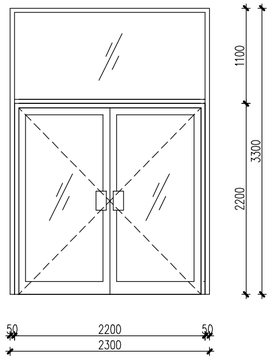


DZA1

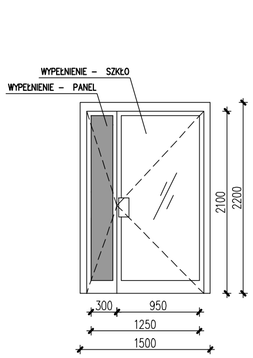


DZA2

DRZWI Z SIŁOWNIKIEM DDS–54/500 LUB EKWIWALENT. SIŁOWNIK DLA WIĘKSZEGO SKRZYDŁA.


SZKŁO BEZPIECZNE /ZA WYJĄTKIEM NAŚWIETLI/

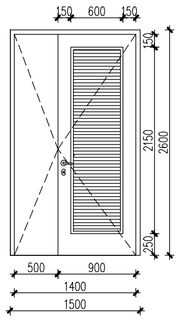


DZS1, DZS2

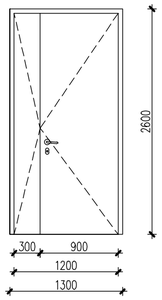


DZS3, DZS4



DZS5



DZS6

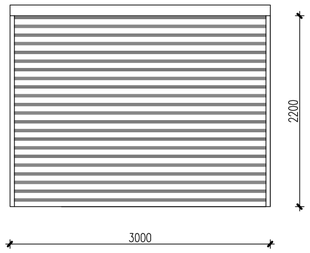

B1, B2

Rew.	Data	Opis zmian	Podpis Proj.	Podpis Spr.

PROCHEM Spółka Akcyjna
Rok założenia firmy 1947
ul. Powązkowska 44c 01–797 Warszawa

Inwestycja: Budowa TWR Poznań wraz z infrastrukturą techniczno – administracyjną
Adres: Port Lotniczy – Poznań Ławica
Obiekt: Budynek Wieży Kontroli Ruchu Lotniczego – Ob. nr 1
Przedmiot: WYKAZ DRZWI ZEWNĘTRZNYCH

Opracował	mgr inż. arch.M.Grabarczyk	nd.		Specjalność	ARCHITEKTURA
Projektant	mgr inż. arch.M.Kraszewska	MA/072/04		Nr projektu 110013	Faza PW, Zespół Z–1
Gł. projektant	mgr inż. arch.M.Kraszewska	MA/072/04		Nr rysunku 1–A–404	Rewizja 0
Sprawdzający	mgr inż. arch. E.Dobiecka	St–40/81			
Funkcja	Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Data 04.2012	Skala 1:50

Prawa autorskie do tego rysunku przysługują PROCHEM S.A. Bez jej zgody rysunek nie może być wykorzystywany lub reprodukowany

Nazwa: 4.25.12 2:38 G:\#2011\110013\A\PT\1A404.dwg

cm mm