


WYKAZ	ŚCIANKI WEWNĘTRZNE ALUMINIOWO – SZKLANE	
SYMBOL	DA1	DA2
SCHEMAT 1:50		
IŁOŚĆ	1 SZT.	1 SZT.
WYKOŃCZENIE	MAŁOWANIE PROSZKOWE RAL 9006	MAŁOWANIE PROSZKOWE RAL 9006
DRZWI	SZKLENIE – SZKŁO BEZPIECZNE – SAMOZAMYKACZ – BLOKADA SKRZYDŁA – OGRANICZNIK – LISTWA USZCZELNIAJĄCA – KONTROLA DOSTĘPU – KONTAKTRONOWY CZUJNIK OTWARCIA – ZAMEK ANTYPANICZNY RW =32dB	SZKLENIE – SZKŁO BEZPIECZNE, AKUSTYCZNE – SAMOZAMYKACZ – BLOKADA SKRZYDŁA – OGRANICZNIK – KONTROLA DOSTĘPU RW =46dB

WYPOSAŻENIE DRZWI OBJĘTYCH KONTROLĄ DOSTĘPU:

- KONTAKTRONOWE CZUJNIKI OTWARCIATYPU nc MONTOWANE NA KAŻDYM SKRZYDLE, DOBRANE ODPOWIEDNIO DO MATERIAŁU Z JAKIEGO WYKONANE SĄ DRZWI. ODLEGŁOŚĆ ZAMKNIĘCIA: 15–25mm. ZAPAS PRZEWODU MIN. 2m NAD POZIOM SUFITU PODWIESZANEGO.
- ELEKTROZACZEPY:
 - TYPU NO (BEZ ZASILANIA OTWARTY),
 - ZASILANIE 12VDC
 - POBÓR PRĄDU MAX. 230mA
 - ZAPAS PRZEWODU MIN. 2m NAD POZIOM SUFITU PODWIESZANEGO
 - ELEKTROZACZEPY MONTOWANE NA DRZWIACH EWAKUACYJNYCH POWINNY CHARAKTERYZOWAC SIĘ DODATKOWO DUŻĄ PEWNOŚCIĄ OTWARCIA PO ZANIKU ZASILANIA PRZY Poddaniu drzwI naciskowi do 3000N JESZCZE PRZED ZANIKIEM PRĄDU. W DRZWIACH P.POŻ. ELEKTROZACZEP NALEŻY MONTOWAĆ JAKO DODATKOWY A NIE NA GŁÓWNYM ZAMKU P.POŻ.)

UWAGI:

- WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE PRZED ZAMÓWIENIEM ELEMENTÓW.
- WYMIAROWANIE NA SCHEMATACH PODANO W ŚWIEŁLE OTWORU W MURZE.
- ŚWIATŁO PRZEJŚCIA W DRZWIACH EWAKUACYJNYCH min. 900mm.
- SZKLENIE SZKŁEM BEZPIECZNYM PRZEŻROCZYSTYM BEZBARWNYM.
- DOPUSZCZALNE INNE ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE O TYCH SAMYCH PARAMETRACH.

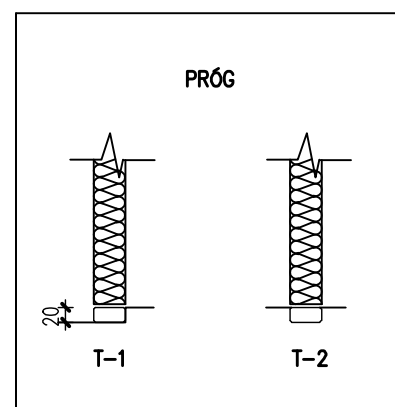

LEGENDA:

L – LEWE
P – PRAWE

TYPY OŚCIEŻNIC:

- 1 – PROFILOWA
2 – NAROŻNA
3 – OBEJMUJĄCA REGULOWANA

Prawa autorskie do tego rysunku przysługują PROCHEM S.A. Bez jej zgody rysunek nie może być wykorzystywany lub reprodukowany.

Rew.	Data	Opis zmian	Podpis Proj.	Podpis Spr.
PROCHEM Spółka Akcyjna Rok założenia firmy 1947 ul. Powązkowska 44c 01-797 Warszawa				
Inwestycja				
Budowa TWR Poznań wraz z infrastrukturą techniczną – administracyjną				
Adres				
Port Lotniczy – Poznań Ławica				
Obiekt				
Budynek Wieży Kontroli Ruchu Lotniczego – Ob. nr 1				
Przedmiot				
WYKAZ ŚCIANEK WEWNĘTRZNYCH ALUMINIOWO–SZKLANYCH				
Opracował	mgr inż. arch. M. Grabarczyk	nd.	Specjalność ARCHITEKTURA	
Projektant	mgr inż. arch. M. Kraszewska	MA/072/04	Nr projektu 110013	Faza PW
			Zespół Z-1	
Gł. projektant	mgr inż. arch. M. Kraszewska	MA/072/04	Nr rysunku 1-A-405	Rewizja 0
Sprawdzający	mgr inż. arch. E. Dobiecka	St-40/81		
Funkcja	Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Data 04.2012 Skala 1:50

Nazwa: 5.30.12 12:16G: #2011\110013\A\EXPORT\dn120530\1 – BUDYNEK TWR\PW\DWG\1A405REWO.dwg