

WYKAZ OKIEN
SYMBOL
SCHEMAT 1:50
SZEROKOŚĆ W ŚWIECLE MURU
WYSOKOŚĆ W ŚWIECLE MURU
IŁOŚĆ
IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA
SZKLENIE
KOLOR
UWAGI


OKNA ZEWNĘTRZNE Z PROFILU ALUMINIOWYCH TERMOIZOLOWANYCH NP. ALUPROF MB-86-SI / PARTER						
Z1	Z2	Z3	Z4	Z5	Z6	Z7
1200	2400	1200	2000	2400	3600	1400
600	600	1800	1800	1800	1800	3000
2	1	1	4	4	1	1
min. 42 dB						
1.4 W/m2K						
8mm PILKINGTON SUNCOOL 70/40/16mm + ARGON/8.5mm PILKINGTON OPTIPHON						
RAL 9006						
KWATERY UCHYLNE I ROZWIERALNE NALEŻY WYPOSAŻYĆ W KONTAKTRONOWE CZUJNIKI OTWARCIA OPRÓCZ OKIEN KTÓRE WYSTĘPUJĄ W POM. NR 1/03 (Z3 – 1 SZT. ORAZ Z5– 1SZT)						

WYKAZ OKIEN
SYMBOL
SCHEMAT 1:50
SZEROKOŚĆ W ŚWIECLE MURU
WYSOKOŚĆ W ŚWIECLE MURU
IŁOŚĆ
IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA
SZKLENIE
KOLOR
UWAGI

OKNA ZEWNĘTRZNE Z PROFILU ALUMINIOWYCH TERMOIZOLOWANYCH / PIĘTRO 1.					
Z8	Z9	Z10	Z11	Z12	1 i 2 PIĘTRO
1200	2400	2000	3600	6000	2400
2000	2000	2000	2000	2000	2000
2	2	4	1	1	4
min. 42 dB					
1.4 W/m2K					
8mm PILKINGTON SUNCOOL 70/40/16mm + ARGON/8.5mm PILKINGTON OPTIPHON					
RAL 9006					
KWATERY UCHYLNE I ROZWIERALNE NALEŻY WYPOSAŻYĆ W KONTAKTRONOWE CZUJNIKI OTWARCIA					
8mm PILKINGTON OPTIFLOAT 16mm + ARGON/8.5mm PILKINGTON OPTIPHON					
RAL 9006					

WYKAZ OKIEN
SYMBOL
SCHEMAT 1:50
SZEROKOŚĆ W ŚWIECLE MURU
WYSOKOŚĆ W ŚWIECLE MURU
IŁOŚĆ
IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA
SZKLENIE
KOLOR
UWAGI

OKNA ZEWNĘTRZNE Z PROFILU ALUMINIOWYCH TERMOIZOLOWANYCH / PIĘTRO 2.			
Z14	Z15	Z16	OKNA ZEWNĘTRZNE Z PROFILU ALUMINIOWYCH TERMOIZOLOWANYCH / PIĘTRO 3 i 4.
1200	2400	5500	1300
1200	1200	2280	450
1	2	1	2
min. 42 dB			
1.4 W/m2K			
8mm PILKINGTON OPTIFLOAT 16mm+ARGON/8.5mm PILKINGTON OPTIPHON			
RAL 9006			
KWATERY UCHYLNE I DRZWI NALEŻY WYPOSAŻYĆ W KONTAKTRONOWE CZUJNIKI OTWARCIA			
8mm PILKINGTON SUNCOOL 70/40/16mm + ARGON/8.5mm PILKINGTON OPTIPHON			

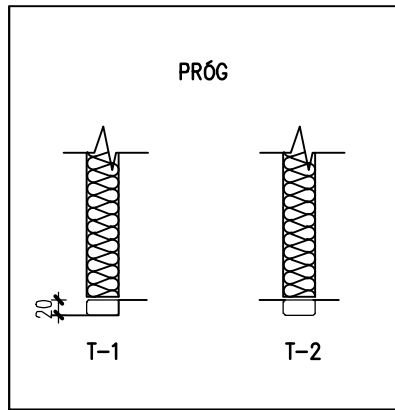

LEGENDA:

L – LEWE
P – PRAWO

KONTAKTRONOWE CZUJNIKI OTWARCIA TYPU:

ISP-MCB3-FP110, MONTAŻ POWIERZCHNIOWY. TAMPER (BOSCH) LUB ISP-MCS3-FP110 MONTAŻ WPUSZCZANY. TAMPER (BOSCH), w PRZYPADKU MONTAŻU NA DRZWIACH STAŁOWYCH NALEŻY ZASTOSOWAĆ ODPOWIEDNIA ADAPTERY (EG2).

WYPOSAŻENIE DRZWI OBIĘTYCH KONTROLĄ DOSTĘPU:

1. KONTAKTRONOWE CZUJNIKI OTWARCIATYPU nc MONTOWANE NA KAŻDYM SKRZYDLE, DOBRANE ODPOWIEDNIO DO MATERIAŁU Z JAKIEGO WYKONANE SĄ DRZWI. ODLEGŁOŚĆ ZAMKNIĘCIA: 15–25mm. ZAPAS PRZEWODU MIN. 2m NAD POZIOM SUFITU PODWIESZANEGO.

2. ELEKTROZACZEPY:
– TYPU NO (BEZ ZASILANIA OTWARTY),
– ZASILANIE 12VDC
– POBÓR PRĄDU MAX. 230mA
– ZAPAS PRZEWODU MIN. 2m NAD POZIOM SUFITU PODWIESZANEGO
– ELEKTROZACZEPY MONTOWANE NA DRZWIACH EWAKUACYJNYCH POWINNY CHARAKTERYZOWAĆ SIĘ DODATKOWO DUŻĄ PEWNOŚCIĄ OTWARCIA PO ZANIKU ZASILANIA PRZY Poddaniu DRZWI NACISKOM DO 3000N JESZCZE PRZED ZANIKIEM PRĄDU. W DRZWIACH P.POZ. ELEKTROZACZEP NALEŻY MONTOWAĆ JAKO DODATKOWY A NIE NA GŁÓWNYM ZAMKU P.POZ.)

UWAGI:

1. WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE PRZED ZAMÓWIENIEM ELEMENTÓW.
2. WYMIAROWANIE NA SCHEMATACH PODANO W ŚWIECLE OTWORU W MURZE.
3. ŚWIATŁO PRZEJŚCIA W DRZWIACH EWAKUACYJNYCH min. 900mm.
4. SZKLENIE SZKŁEM BEZPIECZNYM PRZEZROCZYSTYM BEZBARWNYM.
5. DOPUSZCZALNE INNE ROZWAŻANIA MATERIAŁOWE O TYCH SAMYCH PARAMETRACH.

Rev./Data	Opis zmian	Podpis Proj.	Podpis Spr.
PROCHEM Spółka Akcyjna Rok założenia firmy 1947 ul.Powązkowska 44c 01-797 Warszawa			
Inwestycja			
Adres			
Obiekt			
Przedmiot WYKAZ OKIEN ZEWNĘTRZNYCH			
Opracował	mgr inż. arch.M.Grabarczyk	nd.	Specjalność ARCHITEKTURA
Projektant	mgr inż. arch.M.Kraszewski	WA/072/04	Nr projektu 110013 Faza PW
Oł. projektant	mgr inż. arch.M.Kraszewski	WA/072/04	Nr rysunku 1-A-408
Sprawdzający	mgr inż. arch. E.Dobiecka	SA-40/81	0
Funkcja	Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis Data 04.2012 Skala 1:50