

BUDYNEK WIEŻY TWR (OB.1)


UWAGI:

- ZASILANIE URZĄDZEN NAPIĘCIEM 230VAC WG PROJEKTU ELEKTRYCZNEGO
- KONTROLERY ORAZ CZYNNIKI BIOMETRYCZNE PRZŁĄCZYĆ DO SIECI CCTV-IP
- SIEĆ CCTV-IP UJĘTO W PROJ. NR 00C301 "SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ"
- SZAFY SYSTEMÓW, PRZELĄCZNICZ ŚWIATŁOWODOWĄ, ŁĄCZNIKI KABLI KAT.6, GŁAZDA 1xRJ45 kat.6 ORAZ KABELE TYPU F/UTP, 24G/50 OM2 UJĘTO W PROJ. NR 00C301 "SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ"
- MODUŁY STERUJĄCE MS UJĘTO W PROJ. NR 00C201 "SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ"
- STANOWISKO NADZORU SYSTEMU SSWIN/SKD UJĘTO W PROJ. NR 00C501 "SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU"
- PRZYCIŚK WYŚCIGA AWARYJNEGO MONTOWAĆ ZGODNIE Z KIERUNKIEM EWAKUACJI

LEGENDA:

- C - CZYNNIK KART
- Cb - CZYNNIK KART + BIOMETRIA (SKANER PALCA)
- PW - PRZYCIŚK WYŚCIGA
- K - CZUJKA MAGNETYCZNA OTWIERACI DRZWI
- PA - PRZYCIŚK WYŚCIGA AWARYJNEGO
- EZ - ELEKTROZACZEP
- SB - MODUŁ STERUJĄCY SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU (UJĘTO W DOK. NR 00C201)
- SB- - SZAFY SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA (UJĘTO W DOK. NR 00C301)
- PfO-2 - PRZELĄCZNICA ŚWIATŁOWODOWA (UJĘTO W DOK. NR 00C301)
- SB1.2.10 - ŁĄCZNIK KABLI KAT.6 (UJĘTO W DOK. NR 00C301)
- SB1.4.23 - GŁAZDO 1xRJ45 kat.6 p/A (UJĘTO W DOK. NR 00C301)
- LHCH 8x0.34
- LHCH 2x0.34
- LHCH 2x0.75

BUDYNEK TECHNICZNY (OB.2)

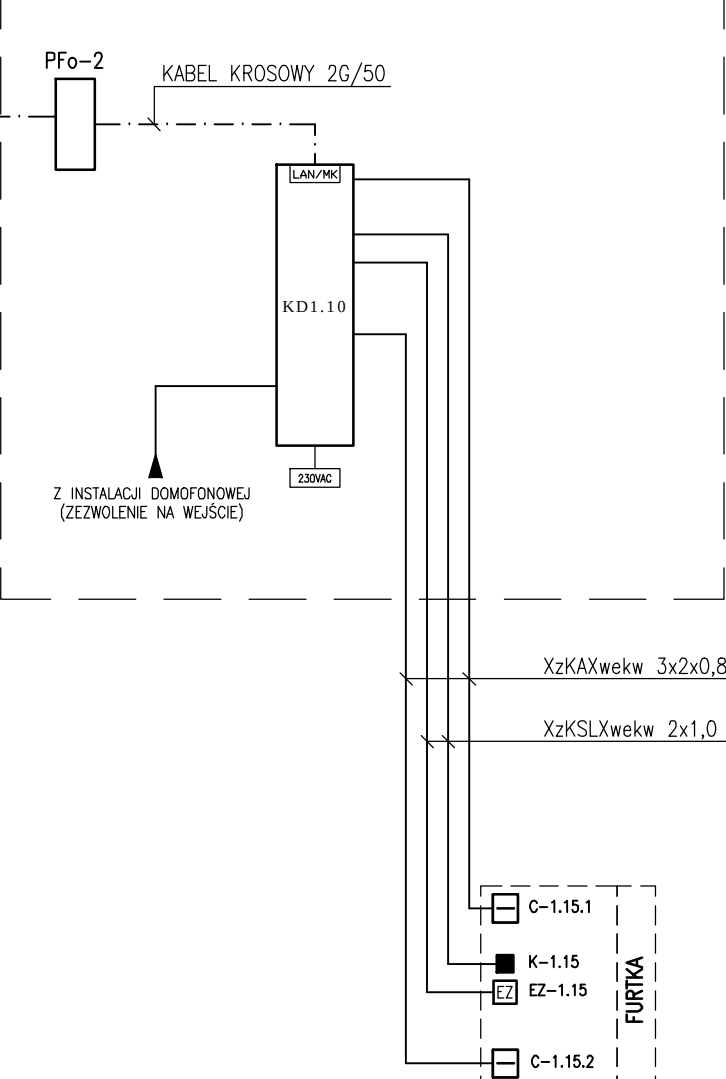

CZĘŚĆ PODZIEMNA (-3.20 i -4.30)

Row	Data	Opis zmian	Podpis Proj	Podpis Spr.
PROCHEM Spółka Akcyjna Rok założenia firmy 1947 ul. Powązkowska 44c 01-797 Warszawa				
Inwestycja: Budowa TWR Poznań wraz z infrastrukturą techniczną – administracyjną Adres: Port Lotniczy – Poznań Ławica				
Obiekt: SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU (SKD)				
Przedmiot	SCHEMAT BLOKOWY			
Opracował	inż. J. Żelisko	Techon 197/P/99	Specjalność	TELEKOMUNIKACJA
Projektant	inż. J. Żelisko	Techon 197/P/99	Nr projektu	110013
Op. projektant	inż. P. Bocian	1512/P/A	Strona	PW
Sprawdzący	inż. J. Hiszpański	859/64	Zespół	Z-5
Funkcja	Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	00-C-411
Data		03.2012	Skala	0