SD1

5 cm min.	• Żwir
	• Geowłóknina
20 cm	• Styrodur
	• Hydroizolacja w płynie np. Ardex lub równoważna, wyprowadzona
	na ścianę do wysokości min. 30cm ponad taras
4 cm + 2%	• Wylewka płus 2% spadku
40 cm	• Strop żelbetowy
1,5 cm	• Tynk (według kolejji pomieszczeń)

SD2

2 cm	• Okładzina kamienna płytowa
2x12 cm płus 2%	• Styrodur płus 2%
0,5 cm	• Płyta ścienna OSB wodoodporna twarda
8 cm	• Styrodur po między konstrukcją stalową
0,3 mm	• Folia PE
16+4 cm	• Płyta żelbetowa gr.16 + 4 cm na blasze fałdowej „Confrastra" lub równoważna
30 cm	• Konstrukcja stalowa HEB 300
50 cm	• Potrzebna instalacja p.poż nad sufitem podwieszonym
1 cm	• Sufit podwieszony na stalcu

SD3

7 cm min.	• Żwir
	• Geowłóknina
25 cm	• Styrodur
	• Hydroizolacja
4 cm płus 2%	• Wylewka płus 2% spadku
25 cm	• Strop żelbetowy
1cm	• (według kolejji pomieszczeń)

SD5

30 cm	• Grunt rodzimy
	• Geowłóknina
25 cm	• Styrodur
	• Hydroizolacja
4 cm płus 2%	• Wylewka płus 2% spadku
30 cm	• Strop żelbetowy
10 cm	• Warstwa mineralna
1 cm	• Wyrównaj klejowa na siatce

SD6

1 cm	• Zefalpa termoizolowalna
1 cm	• Płyta stalarska OSB wodoodporna twarda
4 cm	• Warstwa twarda zo między konstrukcją między blachą fałdowej
	blachy fałdowej
4 cm	• Blyrka fałdowa przestrzeni blachy
2x 1 cm	• Płyta stalarska OSB wodoodporna twarda

P3

2 cm	- Grea
15 cm	- Wylewka samopodbrumująca
6,5 cm	- Wylewka betonowa
10 cm	- Wełna mineralna
	- Folia PE
	- Płyta żelbetowa według projektu konstrukcji
	- Folia PE
10 cm	- beton podkładowy
15 cm	- podsypka stabilizująca
15 cm	- Podsypka piaskowa zagęszczona
	Grunt rodzimy

ŻELBET

CEGŁA SILIKATOWA

ŚCIANA GK

S1

3 cm	• Blacha tytanowo-cynkowa (gr. 0,4 mm, np. Rheinzink mata
	kasa rombobłabkuj montowana na płytach oab na podkonstrukcji
15 cm	• Szczelina powietrzna
16 cm	• Wełna mineralna o gestości 100kg/m3 np. Rockwool lub równoważna
16+25 cm	• Ściana żelbetowa
1 cm	• Tynk mineralny

S2

3 cm	• Blacha tytanowo-cynkowa (gr. 0,4 mm, np. Rheinzink mata
	kasa rombobłabkuj montowana na płytach oab na podkonstrukcji
15 cm	• Szczelina powietrzna
16 cm	• Wełna mineralna o gestości 100kg/m3 np. Rockwool lub równoważna
16+25 cm	• Ściana żelbetowa
1 cm	• Tynk mineralny

S2a

3 cm	• Blacha tytanowo-cynkowa (gr. 0,4 mm, np. Rheinzink mata
	kasa rombobłabkuj montowana na płytach oab na podkonstrukcji
15 cm	• Szczelina powietrzna
16 cm	• Wełna mineralna o gestości 100kg/m3 np. Rockwool lub równoważna
12 cm	• Ściana z cegły silikatowej
5 cm	• Wełna mineralna twarda
1 cm	• Tynk mineralny

S3

14 cm	• MB-SR50 Etwil (Aspro®) • ściana słupowo-ryglowa z osztenieniem
	strukturalnym
5 cm	• Wełna mineralna o gestości 100kg/m3 np. Rockwool lub równoważna
16+25 cm	• Ściana żelbetowa
1 cm	• Tynk mineralny

S4

14 cm	• MB-SR50 Etwil (Aspro®) • ściana słupowo-ryglowa z osztenieniem
	strukturalnym
12 cm	• Wełna mineralna o gestości 100kg/m3 np. Rockwool lub równoważna
16 cm	• Ściana żelbetowa
1 cm	• Tynk mineralny

S5

20cm	- MB-SR50 (Aluprof) - ściana słupowo-rygłowa nachylona na zewnątrz
	• wełna izolacyjna TWR
14cm	- Ściany i tygle stalowe według projektu konstrukcji /
	podkonstrukcja z płyty OSB

S5a

3 cm	• Blacha tytanowo-cynkowa (gr. 0,4 mm, np. Rheinzink mata
	kasa rombobłabkuj montowana na płytach oab na podkonstrukcji
3 cm	• Szczelina powietrzna
16 cm	• Wełna mineralna o gestości 100kg/m3 np. Rockwool lub równoważna
14cm	- Ściany i tygle stalowe według projektu konstrukcji

S6

1,5 cm	• Tynk mozaikowy na wysokość do min. 30 cm nad poziomem
	terenu
12 cm	• Styrodur
0,5 cm	- Hydroizolacja Bituplan KSK AIR 15 lub równoważna
	- Oś zewnątrz: ściany pokryte preparatem zabezpieczającym,
	np. KOPAL WATER RENOVATOR lub równoważny po
	zagruntowaniu np. KOPAL PRIMER lub równoważny, do
	wysokości 30 cm nad terenem,
25 cm	• Ściana żelbetowa
15 cm	• Wełna mineralna gęstości 100kg/m3
1,5 cm	• Tynk (według kolejji pomieszczeń)
	• Malowanie dwukrotnie farbą, (według kolejji pomieszczeń)
	RAL 9010

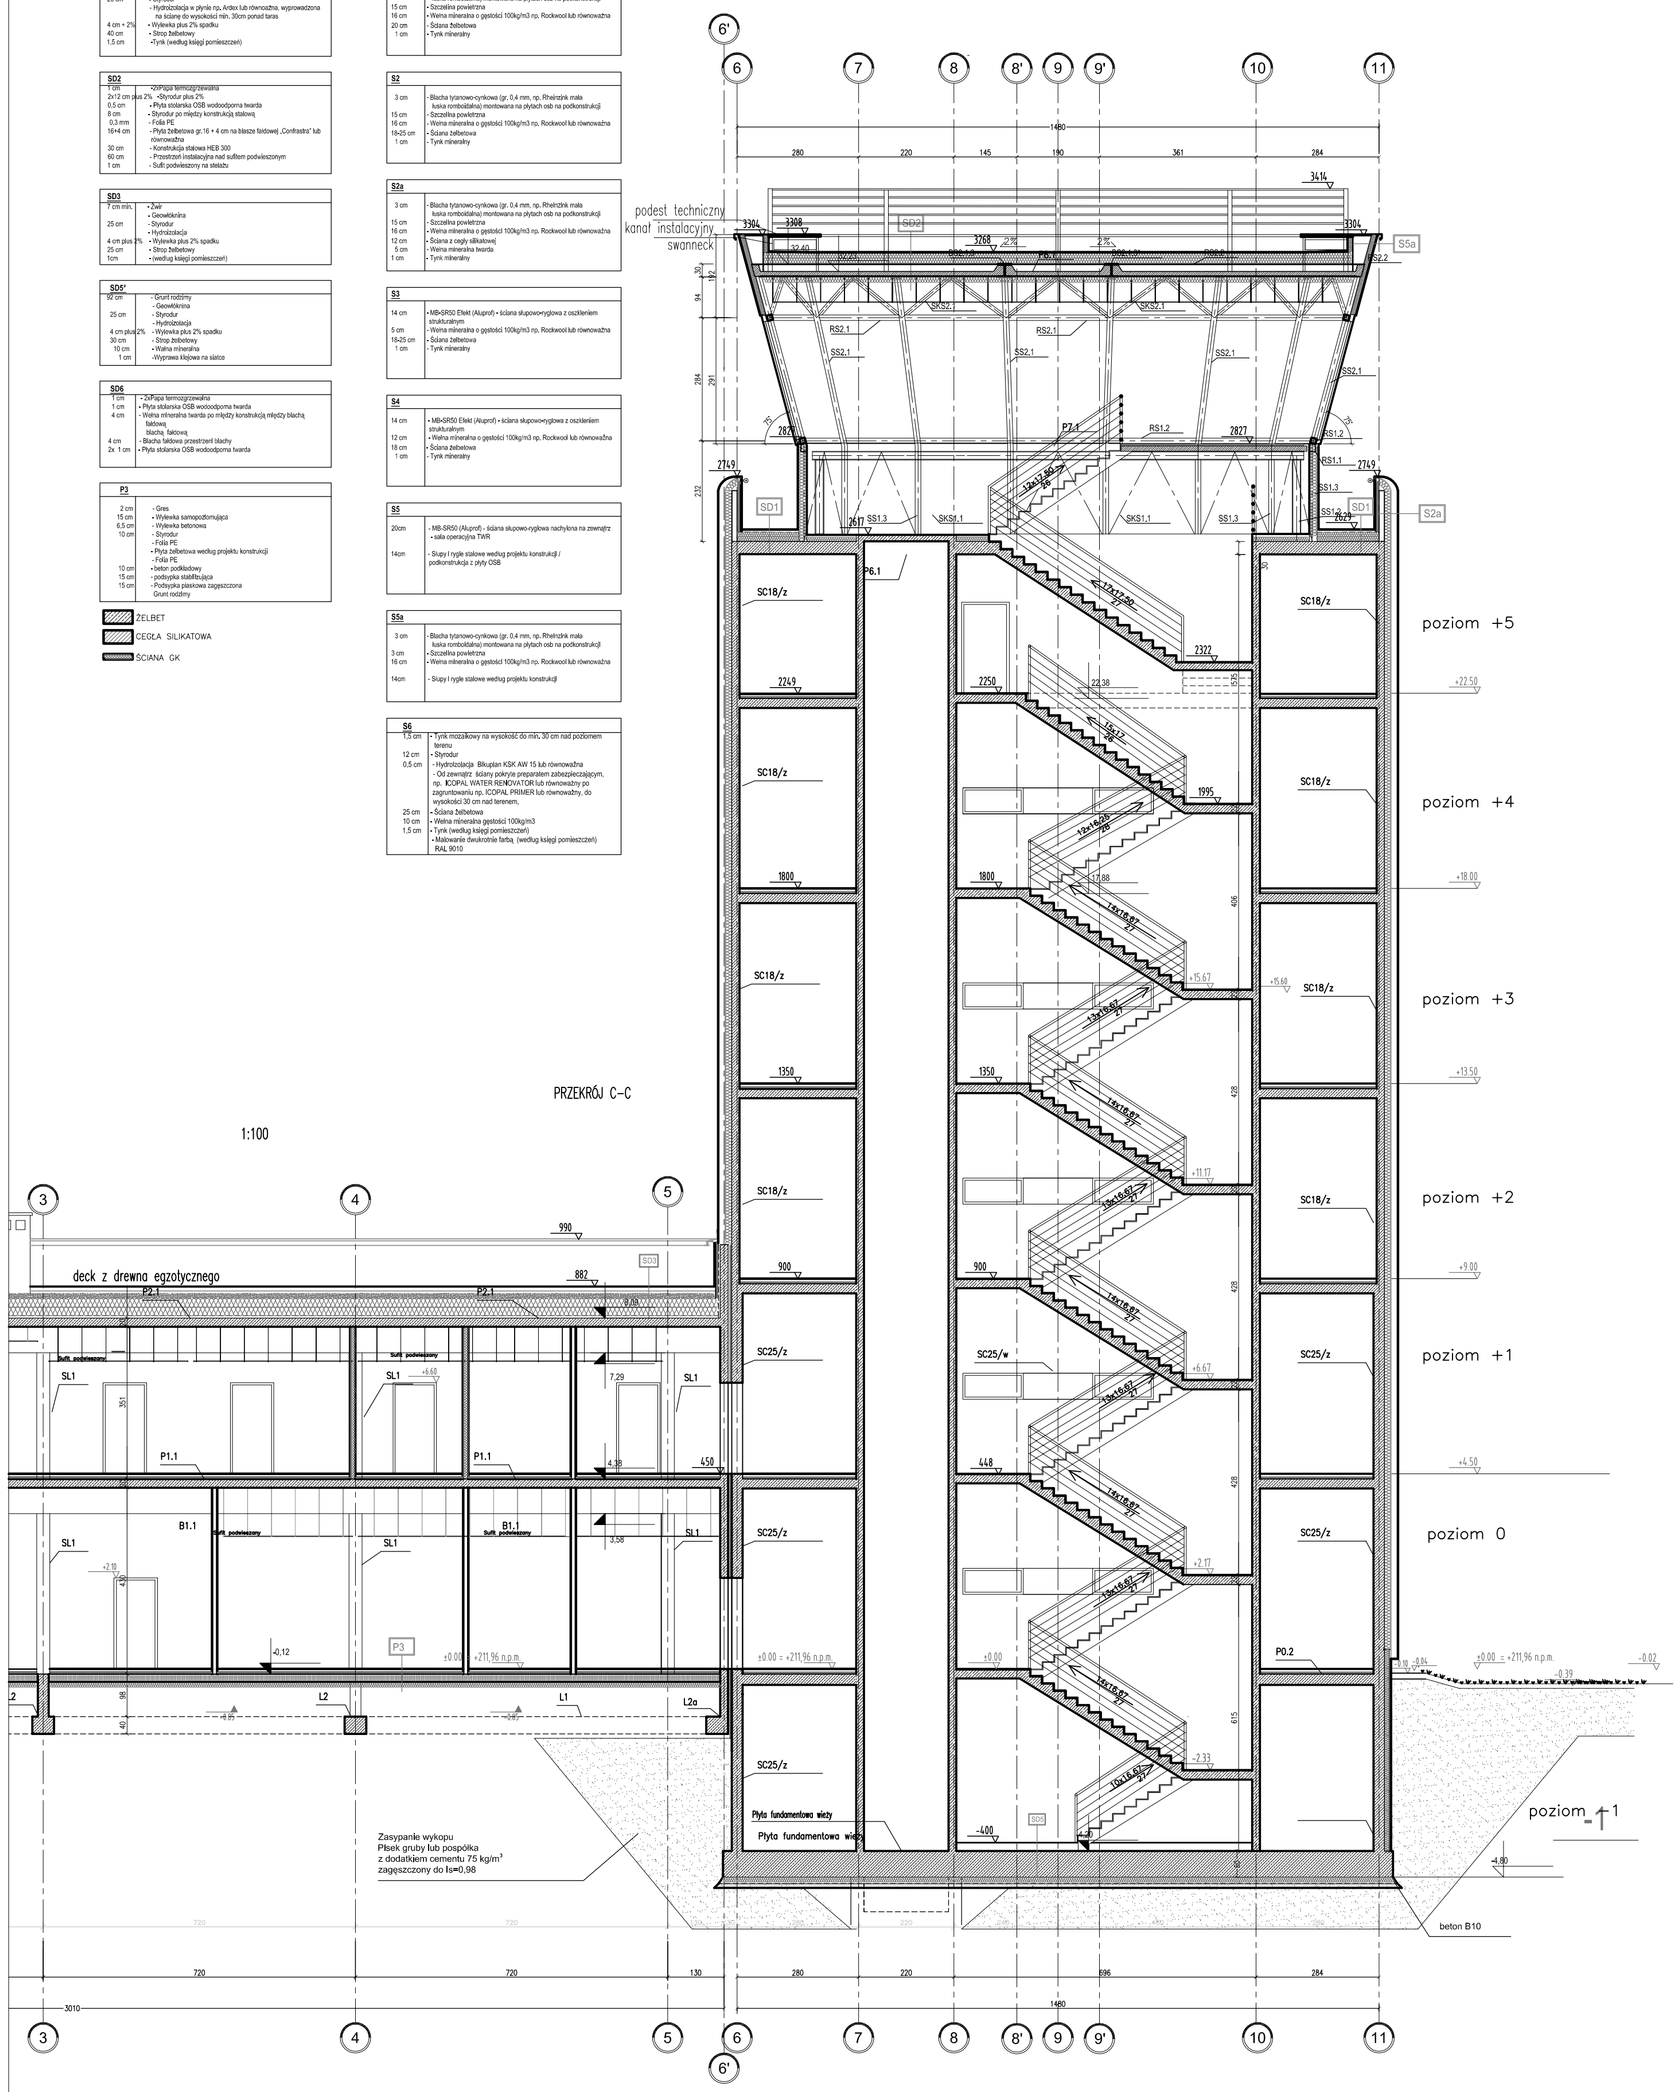

UWAGI
COMMENTS

1. WSZELKIE PRAWA DO NINIEJSZGO OPRACOWANIA S A ZASTRZEZONE. KOPIOWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE I UDOST EPNIANIE OSOBOM TRZECIM PROJEKTU LUB JEGO CZESCI BEZ ZGODY AUTORÓW JEST ZABRONIONE.
2. WYKONAWCY I PODWYKONAWCY ZOBOWI AZANI SA DO SPRAWDZENIA PROJEKTU A W SZCZEGÓLNOSCI WYMIARÓW PRZED PRZYST APIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH.

ZMIANA REVISION	OZNACZENIE ZMIAN DESCRIPTION	DATA ZMIANY DATE	PODPIS SIGNATURE

NAZWA I ADRES INWESTYCJI
PROJECT NAME AND ADRESS

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

OŚRODEK KONTROLI RUCHU LOTNICZEGO
Rzeszów - Jasionka
nr dz.1867/136 obręb 0001 - Jasionka

INWESTOR
INVESTOR

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
ul. Wieżowa 8
02-147 Warszawa

WYKONAWCA PROJEKTU
PROJECT DESIGNER

INGÉROP POLSKA SP. Z O.O.
ul. Racławicka 146, 02-117 Warszawa, Polska
tel (+48 22) 572 56 91, fax (+48 22) 572 56 95

		NR UPRAWNIEŃ LICENSE NO	PODPIS SIGNATURE
PROJEKTOWAŁ DESIGNED BY	mgr inż. arch. Jaromir Boruta	16/03/SLOKK	
OPRACOWAŁ DRAWN BY	mgr inż. arch. Marek Kozłowski		
SPRAWDZIŁ CHECKED BY	mgr inż. arch. Piotr Gilegoła	Wa-999/93	

FAZA PROJEKTU STAGE	PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY		
NAZWA RYSUNKU DRAWING NAME	PRZEKRÓJ CC		
BRANŻA BRANCH	ARCHITEKTURA	SKALA / SCALE 1:50	FORMAT / SIZE A x+
DATA / DATE 12.2010	NR RYS. / DRAWING NO 571/B/A/0303		ZMIANA / REV 0

Wszelkie prawa zastrzeżone. Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie oraz wykorzystywanie rysunku bez zgody autora może być karalne.