


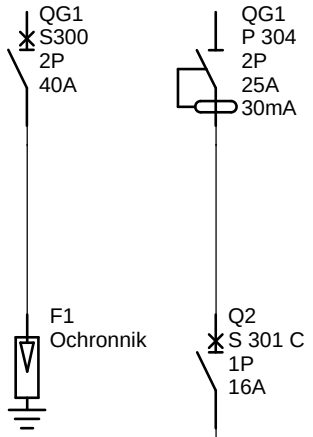

Oznaczenie	F1	Q2							
Zaciski									
Nazwa		zasilanie gniazd komputerowych w pomieszczeniu dyżurnego technika 1.04 , główna sala techniczna 1.03							
Moc		0,85 kW							
Długość przewodu									
Przekrój przewodu		2,5 mm2							
Typ przewodu		YDYżo 3x2,5mm2							

Lotnisko Rzeszów
TE.1.1.UPS