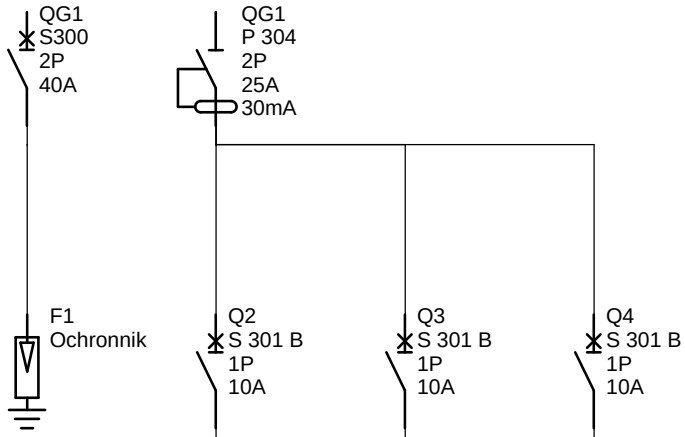



| Oznaczenie | F1 | Q2 | Q3 | Q4 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaciski | | | | | | | | | |
| Nazwa | | zasilanie oświetlenia pomieszczeń toalet 3.08 | zasilanie oświetlenia pomieszczeń biurowych 3.04, 3.05, 3.06 | zasilanie oświetlenia pomieszczeń archiwum 3.07, przedsionek 3.01, pom. tech. 3.03, 3.09 szatnia 2.02 | | | | | |
| Moc | | 0,19 kW | 0,47 kW | 0,42 kW | | | | | |
| Długość przewodu | | | | | | | | | |
| Przekrój przewodu | | 1,5 mm2 | 1,5 mm2 | 1,5 mm2 | | | | | |
| Typ przewodu | | YDYżo 3x1,5mm2 | YDYżo 3x1,5mm2 | YDYżo 3x1,5mm2 | | | | | |

Lotnisko Rzeszów
TE.3.1.AGR