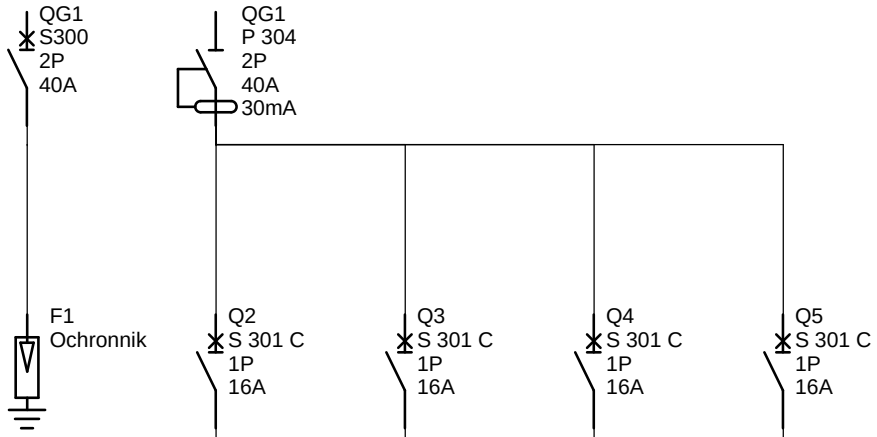


Oznaczenie	F1	Q2	Q3	Q4	Q5				
Zaciski									
Nazwa		zasilanie gniazd 1-f 2 gn. w pom. toalety 3.08	zasilanie gniazd 1-f 3 gn. w pom. archiwum 3.07, przedsionek 3.01, pom. techn. 3.03	zasilanie gniazd 1-f 3 gn. w pom. biurowe 3.06, pom. tech. 3.09	zasilanie gniazd 1-f pom. biurowe 3.04, pom. biurowe 3.05 szatnia 3.02				
Moc		1,2 kW	2,1 kW	1,8 kW	1,5 kW				
Długość przewodu									
Przekrój przewodu		2,5 mm2	2,5 mm2	2,5 mm2	2,5 mm2				
Typ przewodu		YDYżo 3x2,5mm2	YDYżo 3x2,5mm2	YDYżo 3x2,5mm2	YDYżo 3x2,5mm2				

Lotnisko Rzeszów
TE.3.1