


ZBIORNIK CIEPŁEJ WODY

Karta nr 2

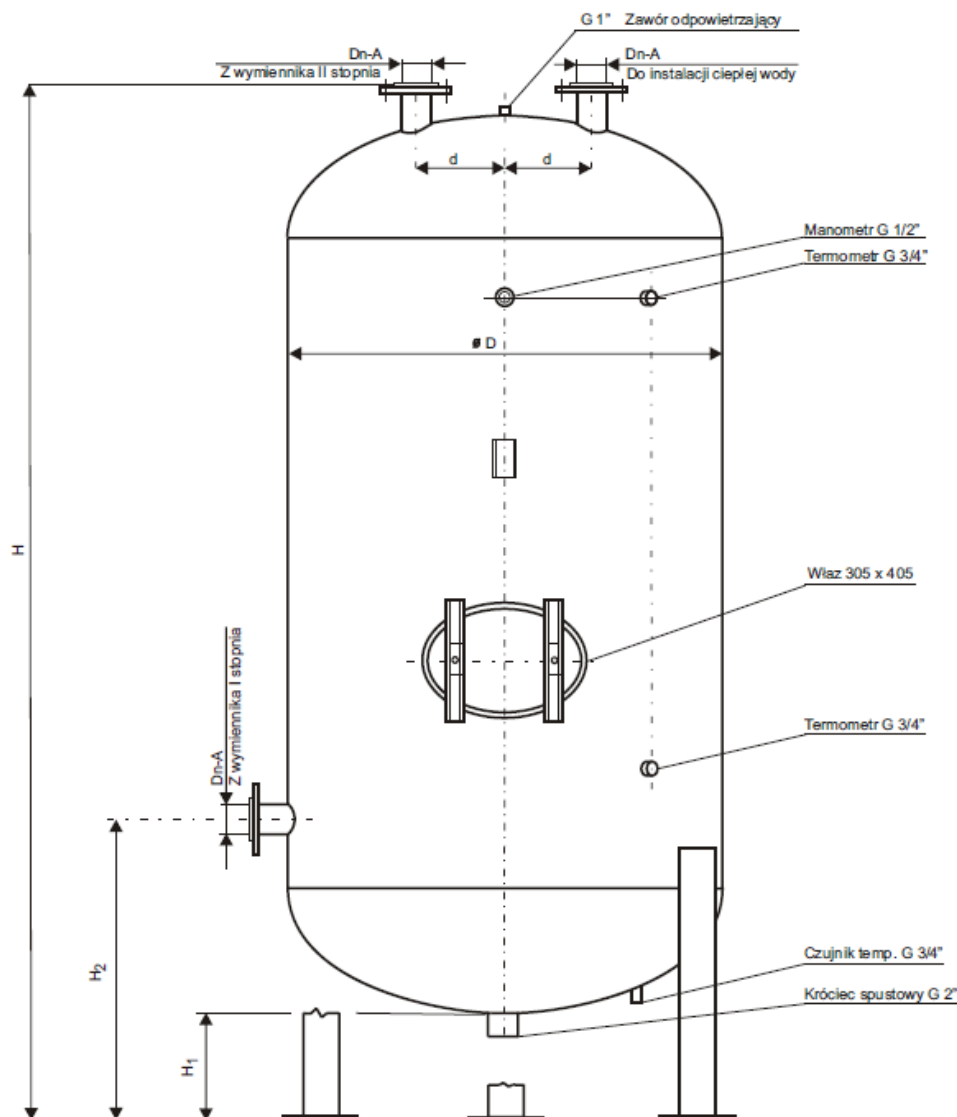

V	PS	D	H	H1	H2	d	DN-A	Masa
Litry	bar	mm						Kg
6000	6	1600	3600	200	800	350	100	1145

Maksymalna temperatura zasilania 70 °C

Zbiorniki muszą być dopuszczone do magazynowania i dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia w instalacjach budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego przez Państwowy Zakład Higieny oraz posiadać paszporty do rejestracji w Urzędzie Dozoru Technicznego.